

年 月 日

仕様書番号：FKST-25H

仕 様 書

御 中

JCS 4364:2003 (JKEV-SB)

品 名：弱電計装用ケーブル（錫めっき軟銅線編組遮へい付き）
KFPEV-SB

富士電線株式会社
甲府工場 通信技術課

弱電計装用ケーブル（錫めっき軟銅線編組遮へい付き）

KFPEV-SB

本仕様書は、JCS 4364:2003 (JKEV-SB)に規定された、定格電圧60V以下の小勢力回路に用いられる錫めっき軟銅線編組遮へい付きのポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル（弱電計装用ケーブル）について定めたものである。

但し、ケーブルの使用温度範囲は-15～+60℃までとする。

1. 構造

- 1.1 導 体 電気用軟銅撚線を用いる。（素線：JIS C 3102-1984）
- 1.2 絶 縁 体 1.1項の上に着色したPEを構造表に示す厚さで一様に被覆して線心とする。
色別：青，黄，緑，赤，紫，白，茶，黒，自然色，灰
- 1.3 対 撚 色別した線心を表1に示す識別で平等に撚り合わせて対を構成する。

表1 対の識別

対 番 号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
第1種線心	絶縁体の色	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫	青	黄	緑	赤	紫
第2種線心	絶縁体の色	白				茶				黒						

対 番 号	16	17	18	19	20	21	
第1種線心	絶縁体の色	青	黄	緑	赤	紫	青
第2種線心	絶縁体の色	自然色				灰	

- 1.4 撚 合 1.3項の対を所要数配列図のように適当なピッチで均等に撚合わせる。
丸く仕上げるために適当な介在を挿入してもよい。
- 1.5 押 え 巻 1.4項の上に適当なプラスチックテープを重ね巻きする。
- 1.6 ドレインワイヤ 錫めっき軟銅撚線を1本縦添え挿入する。
- 1.7 遮 へ い 1.5項の上に錫めっき軟銅線編組を施す。 密度：約80%
- 1.8 外 被 1.7項の上にPVC（黒）を構造表に示す厚さで一様に被覆する。
- 1.9 標 識 ケーブルの適当な位置に製造社名略号等を連続表示する。
- 1.10 仕上外径 構造表参照
- 1.11 概算質量 構造表参照

2. 電気特性 (at 20℃)

項 目	単 位	規 格						
		0.2mm ²	0.3mm ²	0.5mm ²	0.75mm ²	0.9mm ²	1.25mm ²	2.0mm ²
導体抵抗	Ω/km	88.3以下	66.8以下	42.0以下	24.8以下	21.8以下	17.2以下	9.62以下
耐電圧	V/1分間	AC 700			AC 1,000			
絶縁抵抗	MΩkm	10,000 以上						

3. 完成品検査

- (1)外観 (2)構造 (3)導通 (4)2項の電気特性


構造表 (その1)

サイズ×対数 (mm ²)×(P)	導 体		絶 縁 体		編 組 素線径 (mm)	外被 厚さ (mm)	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)
	構 成 本/mm	外 径 (約mm)	厚さ (mm)	外径 (mm)				
0.2 mm ² × 1P	7/0.2	0.6	0.3	1.2	0.12	1.5	6.5	50
〃 × 2P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	8.0	70
〃 × 3P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	8.0	80
〃 × 4P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	8.5	85
〃 × 5P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	9.5	100
〃 × 7P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	10.0	115
〃 × 10P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	11.5	150
〃 × 15P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	12.5	190
〃 × 20P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	15.0	235
〃 × 30P	〃	〃	〃	〃	0.14	〃	17.0	320
〃 × 40P	〃	〃	〃	〃	0.16	〃	19.5	410
〃 × 50P	〃	〃	〃	〃	0.18	1.6	21.0	500
0.3 mm ² × 1P	7/0.23	0.69	0.3	1.29	0.12	1.5	6.5	50
〃 × 2P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	8.0	80
〃 × 3P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	8.5	85
〃 × 4P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	9.0	95
〃 × 5P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	9.5	110
〃 × 7P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	10.5	130
〃 × 10P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	12.0	170
〃 × 15P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	13.5	215
〃 × 20P	〃	〃	〃	〃	0.14	〃	16.0	280
〃 × 30P	〃	〃	〃	〃	0.16	〃	18.0	380
〃 × 40P	〃	〃	〃	〃	0.18	〃	20.5	490
〃 × 50P	〃	〃	〃	〃	0.20	1.6	22.5	600
0.5 mm ² × 1P	7/0.29	0.87	0.4	1.67	0.12	1.5	7.0	60
〃 × 2P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	9.0	100
〃 × 3P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	9.5	115
〃 × 4P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	10.0	125
〃 × 5P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	11.0	145
〃 × 7P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	12.0	175
〃 × 10P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	13.5	225
〃 × 15P	〃	〃	〃	〃	0.14	〃	16.0	310
〃 × 20P	〃	〃	〃	〃	0.16	〃	17.5	395
〃 × 30P	〃	〃	〃	〃	0.20	1.6	21.5	575
〃 × 50P	〃	〃	〃	〃	〃	1.8	27.5	895
0.75mm ² × 1P	7/0.37	1.11	0.5	2.11	0.12	1.5	8.0	80
〃 × 2P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	10.5	130
〃 × 3P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	11.0	155
〃 × 4P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	12.0	180
〃 × 5P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	13.0	200
〃 × 7P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	14.0	245
〃 × 10P	〃	〃	〃	〃	0.14	〃	17.0	350
〃 × 15P	〃	〃	〃	〃	0.18	〃	19.5	470
〃 × 20P	〃	〃	〃	〃	0.20	1.6	22.0	615
〃 × 30P	〃	〃	〃	〃	〃	1.7	26.0	855
〃 × 50P	〃	〃	〃	〃	〃	2.0	34.0	1,360


構造表 (その2)

サイズ×対数 (mm ²)×(P)	導 体		絶 縁 体		編 組	外被 厚さ (mm)	仕上外径 (約mm)	概算質量 (kg/km)
	構 成 本/mm	外 径 (約mm)	厚さ (mm)	外径 (mm)	素線径 (mm)			
0.9 mm ² × 1P	7/0.4	1.2	0.5	2.2	0.12	1.5	8.0	85
〃 × 2P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	11.0	140
〃 × 3P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	11.5	165
〃 × 4P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	12.5	195
〃 × 5P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	13.5	220
〃 × 7P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	14.5	270
〃 × 10P	〃	〃	〃	〃	0.16	〃	17.5	390
〃 × 15P	〃	〃	〃	〃	0.18	〃	20.0	515
〃 × 20P	〃	〃	〃	〃	0.20	1.6	23.0	685
〃 × 30P	〃	〃	〃	〃	〃	1.7	26.0	930
1.25mm ² × 1P	7/0.45	1.35	0.6	2.55	0.12	1.5	8.5	95
〃 × 2P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	12.0	170
〃 × 3P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	13.0	205
〃 × 4P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	14.0	240
〃 × 5P	〃	〃	〃	〃	0.14	〃	15.5	275
〃 × 7P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	16.5	340
〃 × 10P	〃	〃	〃	〃	0.18	〃	20.5	495
〃 × 15P	〃	〃	〃	〃	0.20	1.6	23.5	660
〃 × 20P	〃	〃	〃	〃	〃	1.8	26.5	875
〃 × 30P	〃	〃	〃	〃	〃	2.0	32.5	1,230
2.0 mm ² × 1P	7/0.6	1.8	0.6	3.0	0.12	1.5	10.0	130
〃 × 2P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	14.0	230
〃 × 3P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	15.0	280
〃 × 4P	〃	〃	〃	〃	0.14	〃	16.5	350
〃 × 5P	〃	〃	〃	〃	0.16	〃	18.0	400
〃 × 7P	〃	〃	〃	〃	〃	〃	19.5	495
〃 × 10P	〃	〃	〃	〃	0.20	1.7	24.0	740

構 造 図

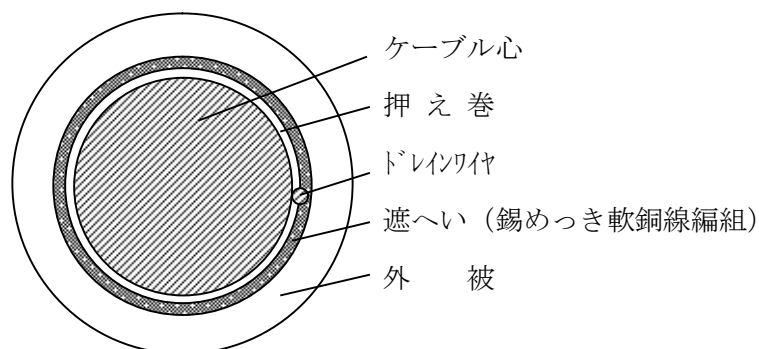

酉己 列 図

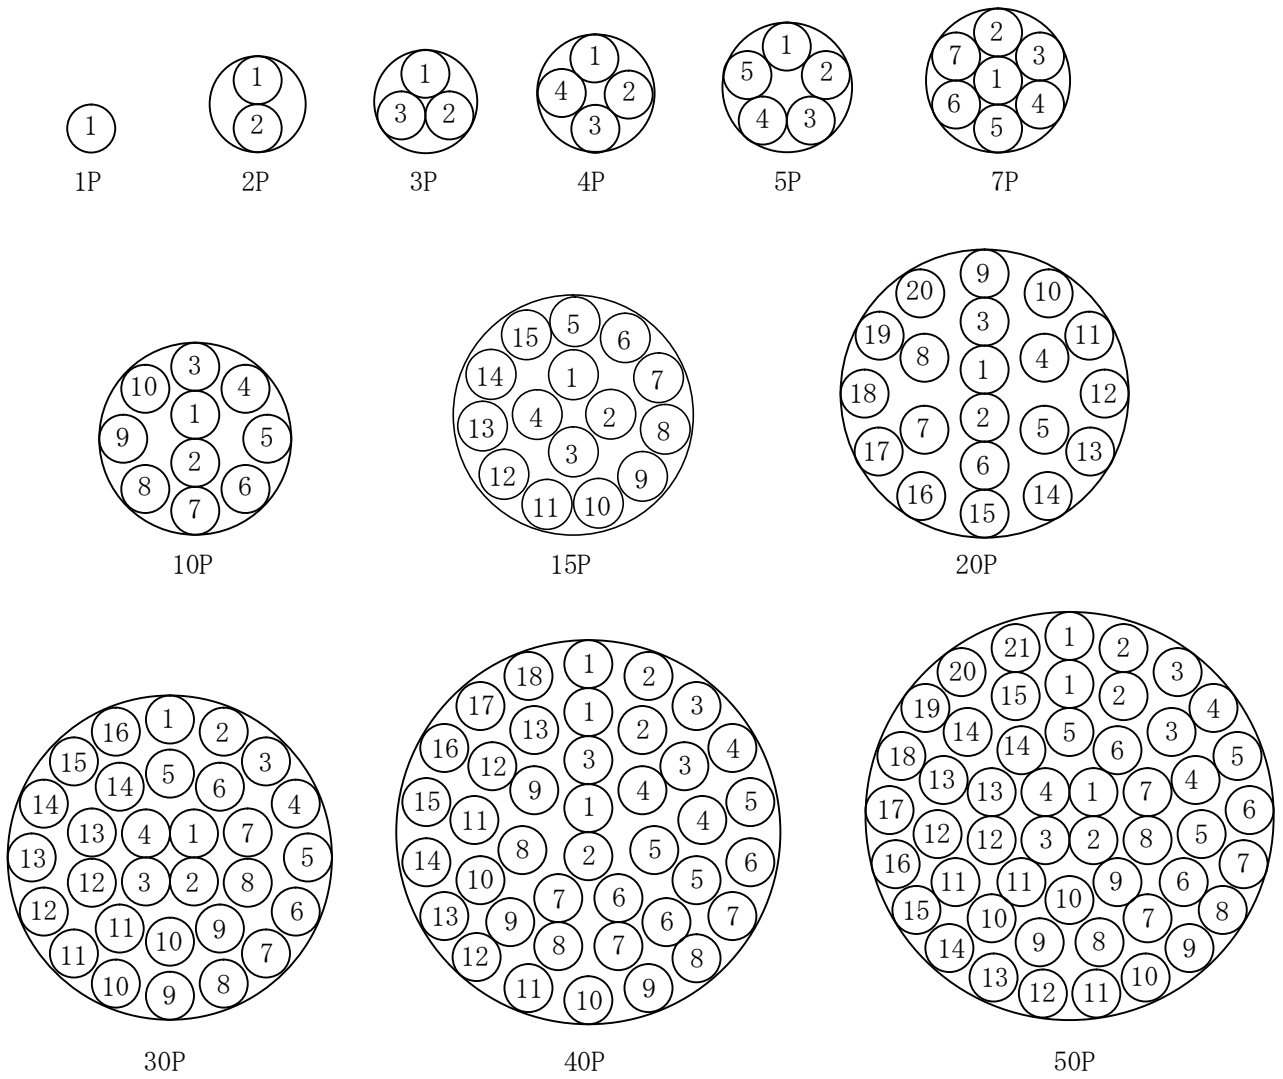

※図中の数字は、対番号を示す。